


Granulats : 0/50 terreux **Utilisateur :** Client
Péetrographie : Granulats naturel d'origine glaciaire et/ou fluvial
Elaboration : Produit pré-criblé

| | |
|--------------------------------|---|
| Contrôleur | Techniconseil Traverse de Rouve 83330 Le Beausset |
| Prélèvement n° B4076001 | 12/03/2014 |
| Classe granulaire | 0/50 mm |
| Origine | Sur Stock |
| Fait par | RD |
| Référence | |
| Observations internes | Matériaux classés B5 suivant la norme NFP 11-300 |
| Observations | |

| ESSAIS | Minimum | Valeur | Maximum | Val.théo. | U | Norme |
|--|---------|---------|---------|-----------|---|------------|
| Teneur en eau par séchage en étuve venti (W) | | 11.0 % | | | | EN 1097-5 |
| Valeur au bleu de Sol (VBS) | | 0.730 % | | | | NFP 94-068 |

| Tamis (mm) | Minimum | %tamisat | Maximum | Incertitude | Val.théo. |
|------------|---------|----------|---------|-------------|-----------|
| 63.000 | | 100.00 | | | |
| 50.000 | | 99.50 | | | |
| 40.000 | | 99.00 | | | |
| 31.500 | | 97.00 | | | |
| 28.000 | | 95.00 | | | |
| 20.000 | | 92.00 | | | |
| 14.000 | | 83.00 | | | |
| 10.000 | | 76.00 | | | |
| 8.000 | | 71.00 | | | |
| 6.300 | | 67.00 | | | |
| 5.000 | | 63.00 | | | |
| 4.000 | | 60.00 | | | |
| 2.000 | | 52.00 | | | |
| 1.000 | | 48.00 | | | |
| 0.500 | | 44.00 | | | |
| 0.250 | | 40.00 | | | |
| 0.125 | | 32.00 | | | |
| 0.080 | | 28.80 | | | |

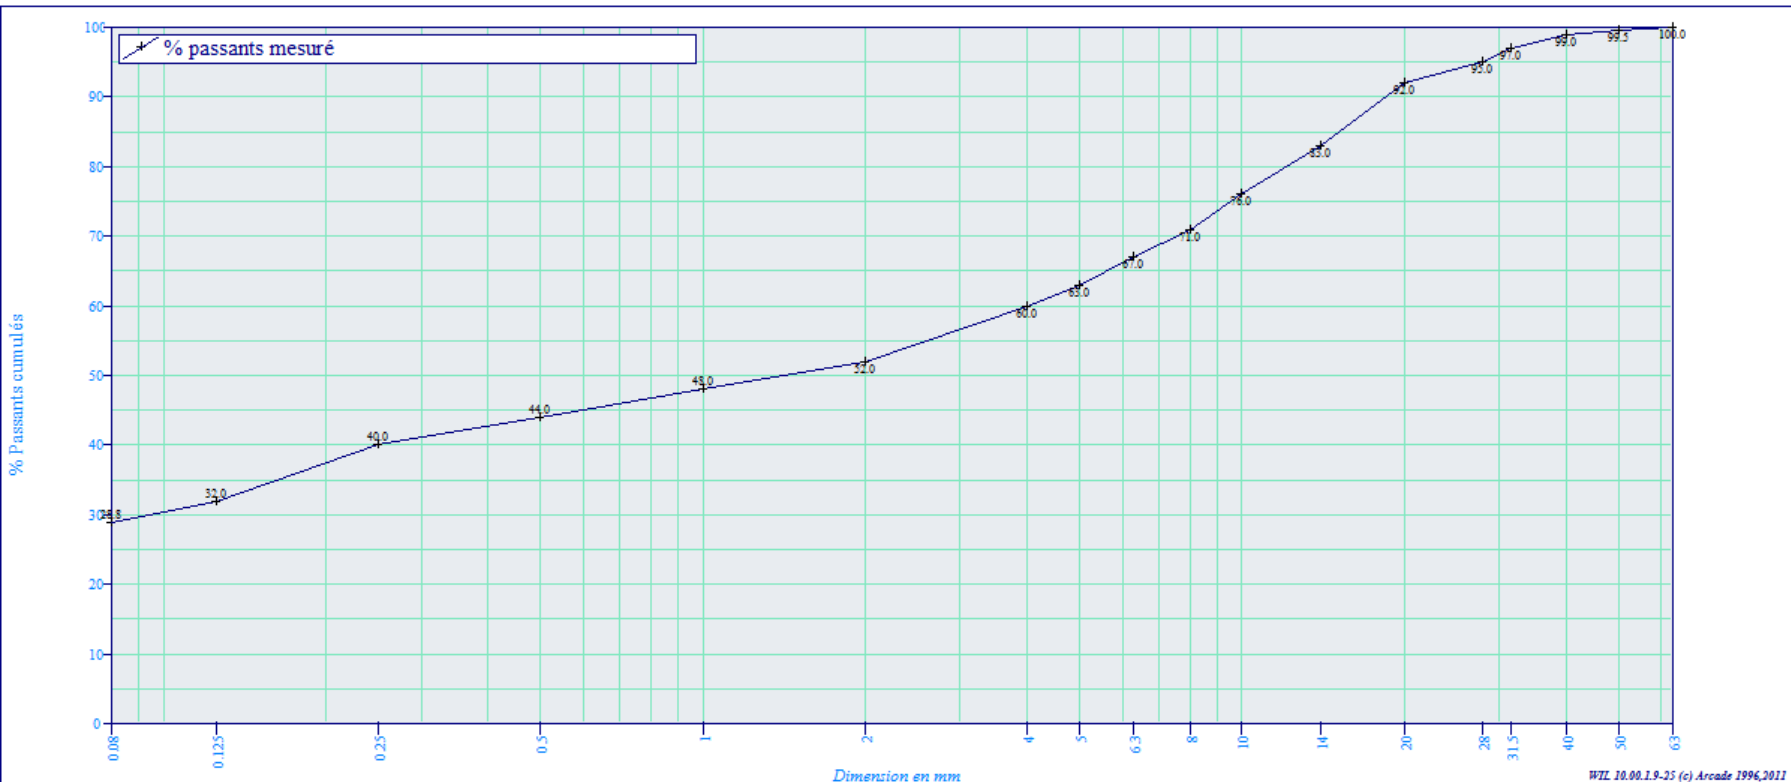

Roland DESSEUX

