


Granulats : 30/80c Recyclé **Utilisateur :** Client
Pétrographie : Recyclée Mixte
Elaboration : Concassé

Contrôleur	Techniconseil Traverse de Rouve 83330 Le Beausset
Prélèvement n° B5131012	05/05/2015
Classe granulaire	31.5/80 mm
Origine	Sur Stock
Fait par	RD
Référence	
Observations internes	
Observations	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Val.théo.	U	Norme
Teneur en eau par séchage en étuve venti (W)		1.8 %				EN 1097-5
Sulfates solubles dans l'eau des matériaux recyclés (SS)		0.50 %			0.1	XP P 18-581

Tamis (mm)	Minimum	%tamisat	Maximum	Incertitude	Val.théo.
200.000		100.00			
125.000		100.00			
100.000		100.00			
80.000		77.00			
63.000		37.00			
50.000		10.00			
40.000		8.00			
31.500		2.00			
22.400		1.00			
11.200		0.80			
0.063		0.60			

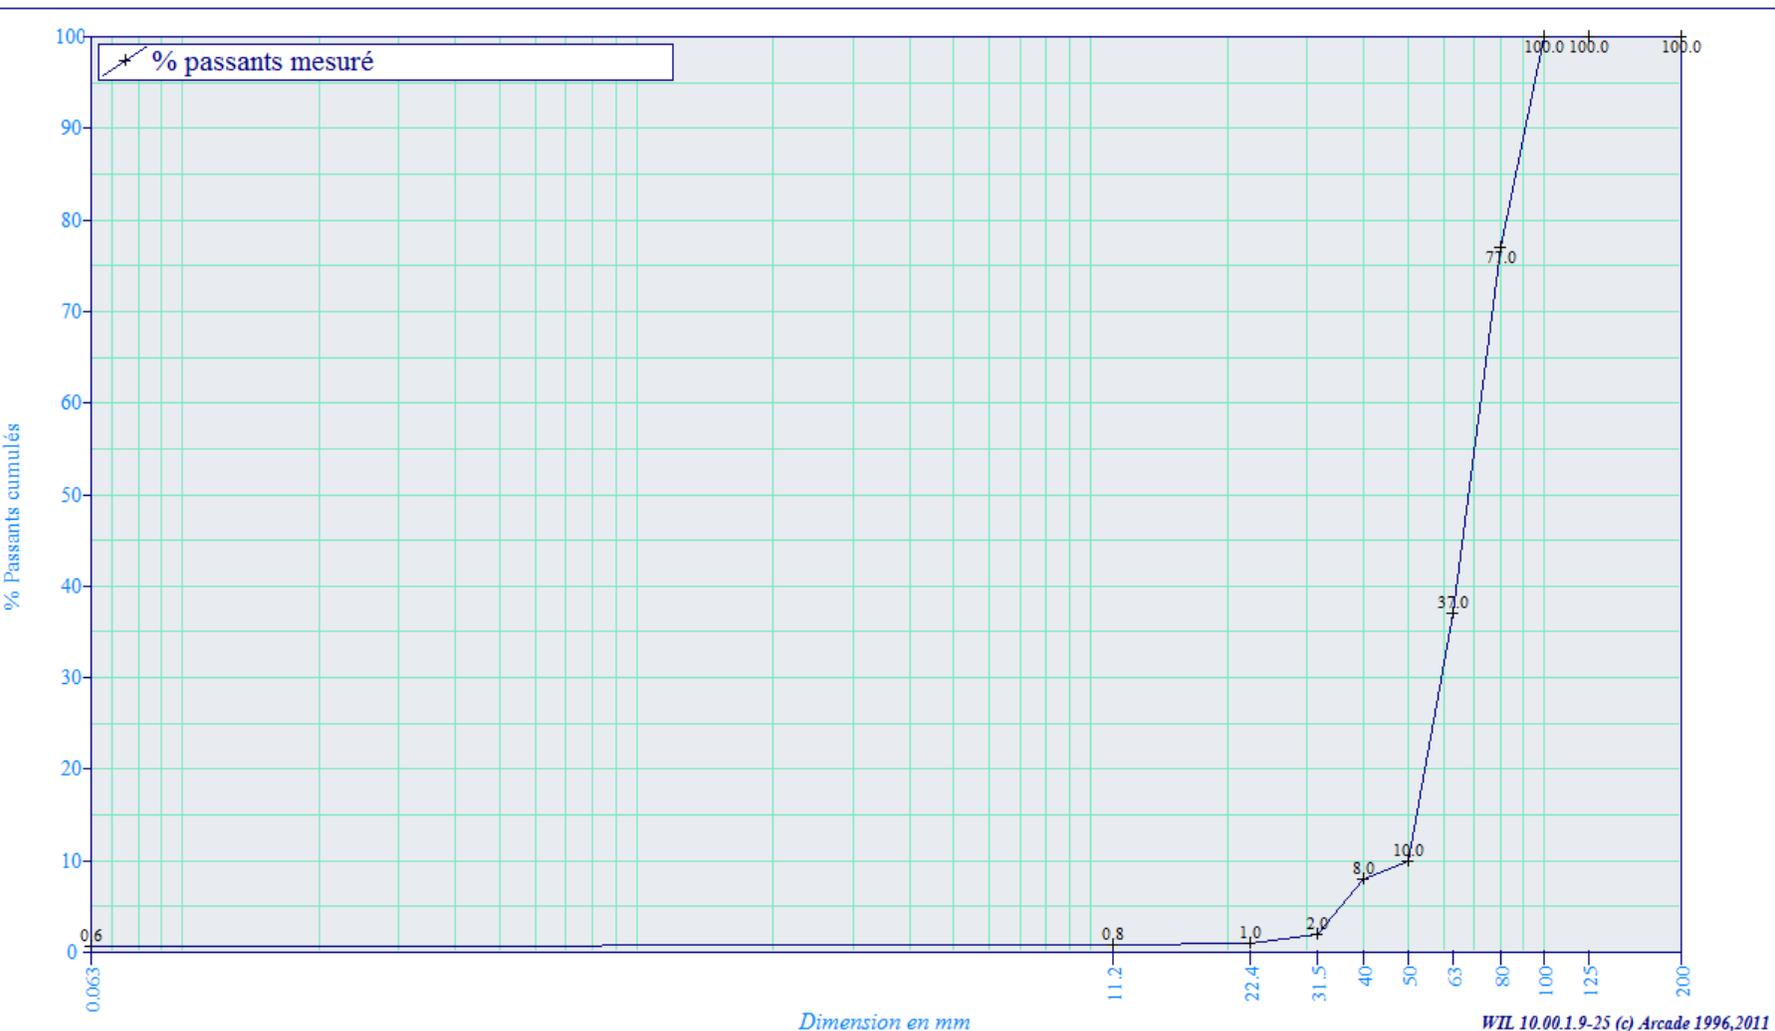

Roland DESSEUX

